



# Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

## 40CBS/V2 - Mindestabstände in Millimeter

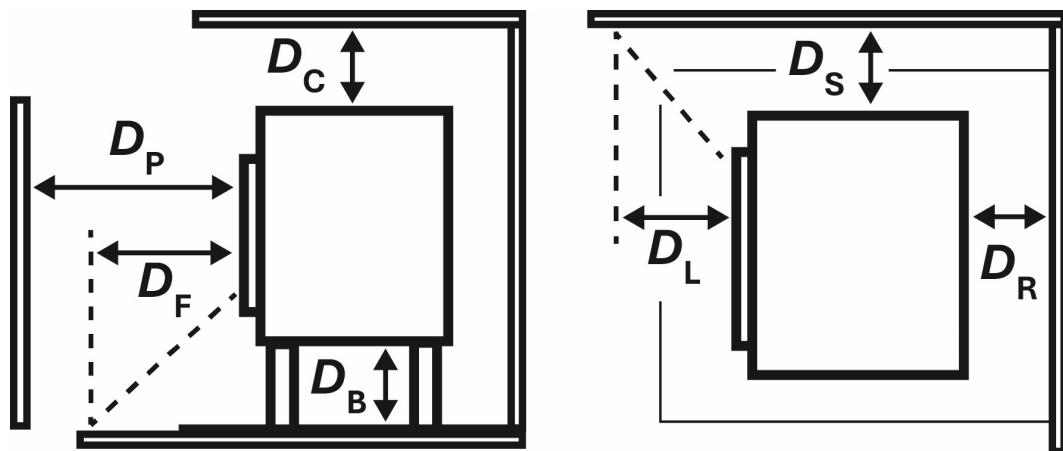

Front ( $D_P$ )	1000	mm
Rückseite ( $D_R$ )	N/A	mm
Seite ( $D_S$ )	900	mm
Unten ( $D_B$ )	N/A	mm
Decke ( $D_C$ )	750	mm
Strahlung Unten ( $D_F$ )	200	mm
Strahlung Seite ( $D_L$ )	900	mm

## 40CBS/V2 - Abmessungen feuerfeste Bodenplatte

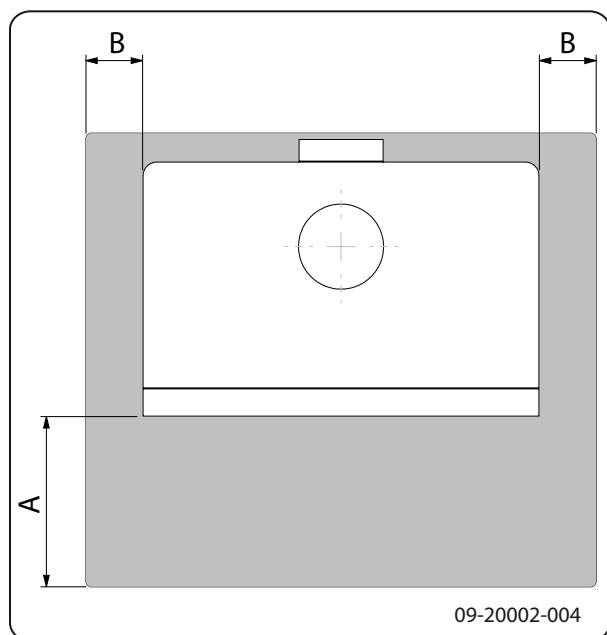

### Mindestabmessungen feuerfeste Bodenplatte

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Deutschland	500	300
Finnland	400	100
Norwegen	300	100

Deutsch