


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

SAGA 101/107 – Mindestabstände in Millimetern

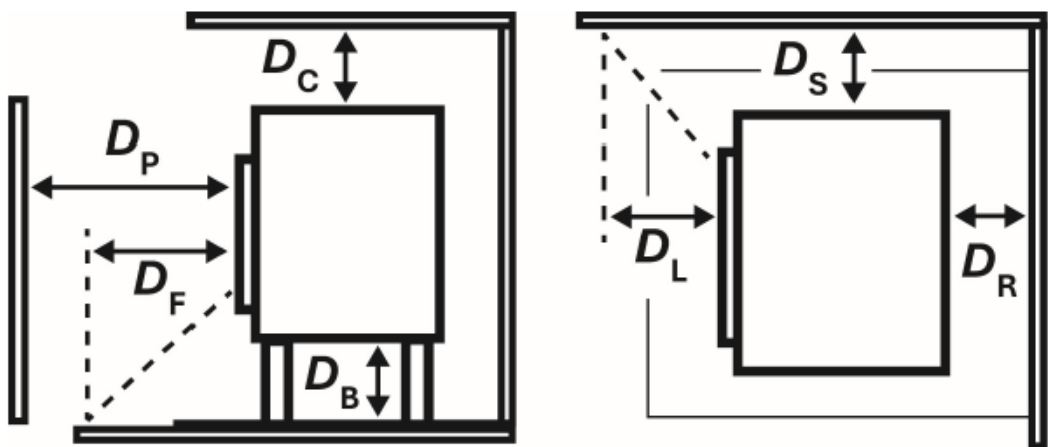

SAGA101			
Front (D_p)	1000	mm	
Rückseite (D_r)	400	mm	
Seite (D_s)	600	mm	
Unten (D_b)	200	mm	
Decke (D_c)	750	mm	
Strahlung Unten(D_f)	200	mm	
Strahlung Seite (D_L)	600	mm	

SAGA107			
Front (D_p)	1000	mm	
Rückseite (D_r)	500	mm	
Seite (D_s)	700	mm	
Unten (D_b)	200	mm	
Decke (D_c)	750	mm	
Strahlung Unten(D_f)	200	mm	
Strahlung Seite (D_L)	600	mm	

SAGA101/107 – Mindestabstände in Millimetern für die Ausführung mit Hitzeschild

Hitzeschild rückseite (D_r)	150 mm
Hitzeschild seite (D_s)	200 mm

*Gemessen im Dovre-Labor